


Технической задание на прокладку кабеля для СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

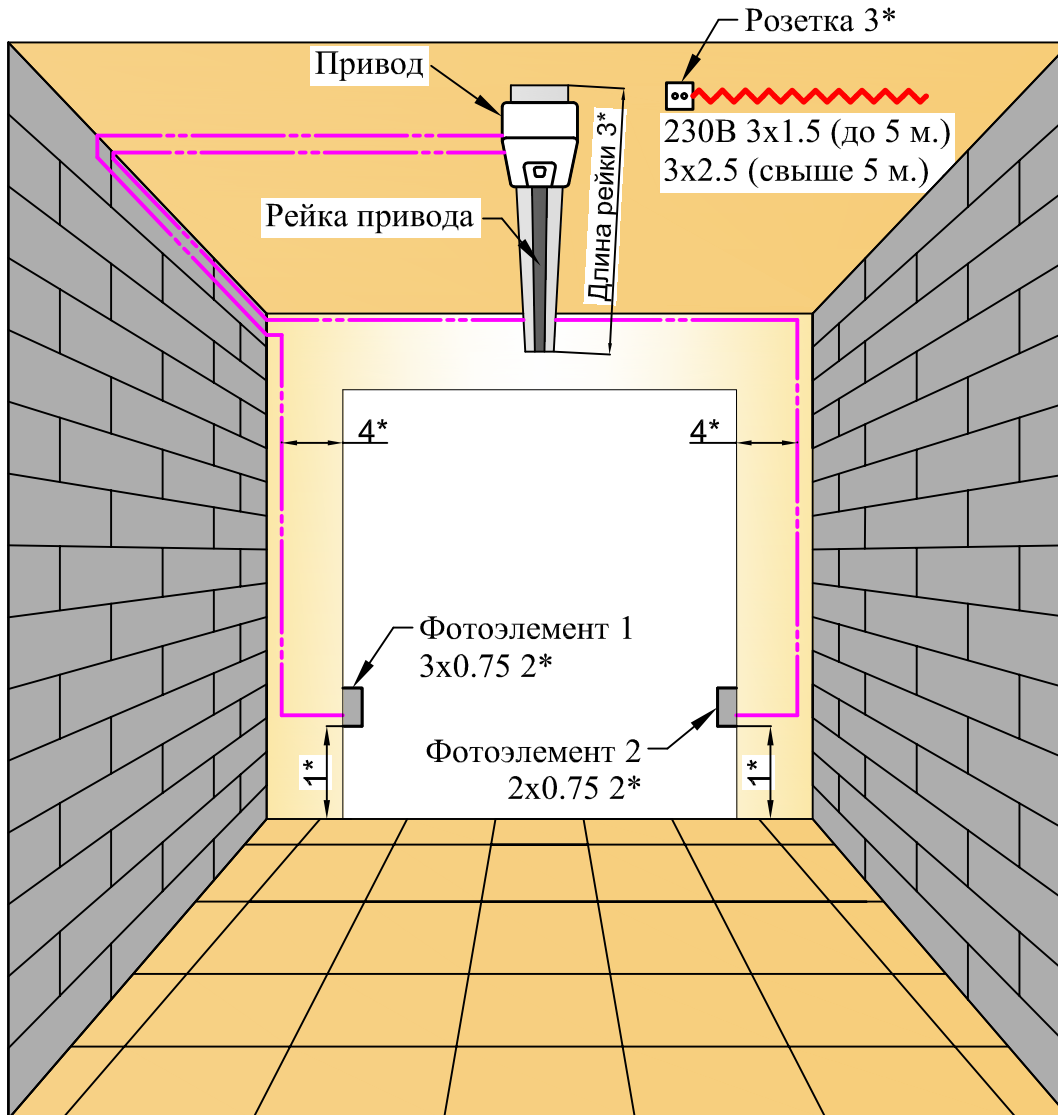

1* - Рекомендуется установка на высоте более 20 см, но не более 2 м. Высота установки: _____.

2* - Оставлять запас провода для каждого элемента 1м. Возможна замена проводов на 3x1,5.

3* - Расположение розетки осуществляется в области привода. Длина рейки _____ мм.

4* - При прокладке кабеля снаружи пристенка, кабель прокладывается на расстоянии не менее 120 мм от проема. При скрытой прокладке, кабель углубляется не менее чем на 120 мм.

Дата: _____

Подпись: _____